

Руководство по монтажу сменного блока батарей Smart-UPS™ On-Line APCRBC140/APCRBC140J

Сообщения защиты

Внимательно прочтите инструкции для знакомства с оборудованием перед началом установки, эксплуатации, обслуживания или ухода за ним. В тексте данного руководства и на корпусе оборудования встречаются следующие специальные сообщения, предупреждающие о возможной опасности или обращающие внимание на информацию, которая разъясняет или упрощает работу с оборудованием.



Если на ярлыке "Опасно" или "Внимание" содержится данный символ, это указывает на опасность поражения электрическим током и возможность травм в случае несоблюдения инструкций.



Это символ предупреждения об опасности. Он служит для предупреждения об опасности получения травм. Во избежание получения травм или наступления смерти четко выполняйте все предупреждения об опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Знак **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, **может стать** причиной смерти или серьезной травмы.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО Указывает на возможную опасность, которая **приводит** к травме низкой или средней степени тяжести, если пренебречь предупреждением.

ПРИМЕЧАНИЕ

Словом **ПРИМЕЧАНИЕ** обозначаются практические рекомендации, не связанные с опасностью. С этим словом не используются никакие предупреждающие знаки.



Информация по безопасности и общего характера

Проверьте комплектность устройства при получении.

В случае обнаружения повреждений уведомите об этом транспортное агентство и поставщика.

- Выполняйте требования всех государственных и региональных электротехнических правил и норм.
- Отработанные батареи подлежат утилизации.
Информацию об утилизации использованного блока батарей см. на листе с информацией об утилизации батарей, прилагаемом к сменной батарее.
- Утилизируйте упаковочные материалы или сохраните их для использования в будущем.

Техника безопасности при работе с аккумуляторными батареями

- Перед установкой или заменой модулей аккумуляторных батарей снимите украшения (например, наручные часы и кольца).
Большой ток короткого замыкания при прохождении через проводящие материалы может вызвать сильные ожоги.
- Не выбрасывайте аккумуляторные батареи в огонь. Батареи могут взрываться.
- Не вскрывайте и не деформируйте батареи. Вытекший электролит вреден для кожи и глаз и может быть токсичным.

Замена аккумуляторных батарей

Внешний вид моделей в действительности может отличаться от тех, что изображены на рисунках. Процесс монтажа одинаков для всех моделей.

⚠ ОСТОРОЖНО

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ ПЕРСОНАЛА

- Оборудование тяжелое. Вес блока батарей составляет 17 кг (37 фунтов).
- При выполнении грузоподъемных работ всегда соблюдайте технику безопасности в соответствии с весом изделия.
- Выполняйте требования всех государственных и региональных электротехнических правил и норм.
- Для установки или извлечения блока батарей из UPS или внешнего блока батарей (XLBP) воспользуйтесь ручкой на блоке батарей.
- Не используйте ручку для подъема и перемещения блока батарей.


Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению изделия или травме легкой или средней степени тяжести.

Примечание. Батареи заряжаются до 90% емкости в первые три часа работы от сети. Во время первоначальной зарядки батареи характеристики устройства могут отличаться от заявленных.


Модель UPS	RBC
SRT5KXLJ	APCRBC140J
SRT5K/SRT6K	APCRBC140
SRT8K/SRT10K	

Модели UPS SRT5K/SRT6K/SRT5KXLJ

1

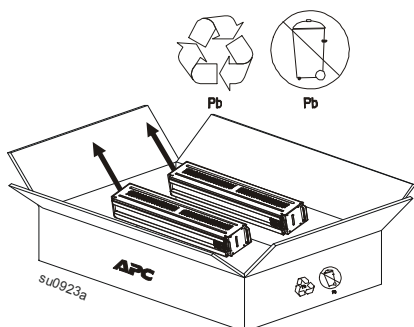


2

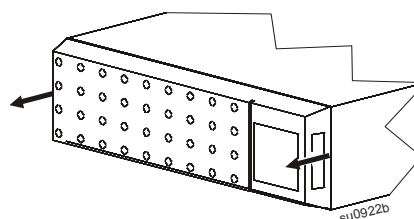


3
A





Модель SRT5K USPS

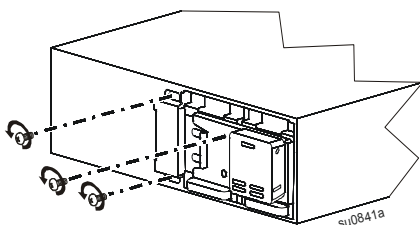

3
B






Модель SRT5KXLJ UPS

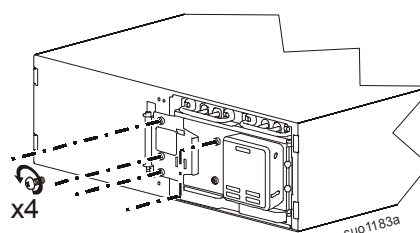

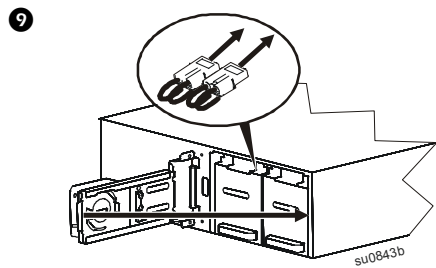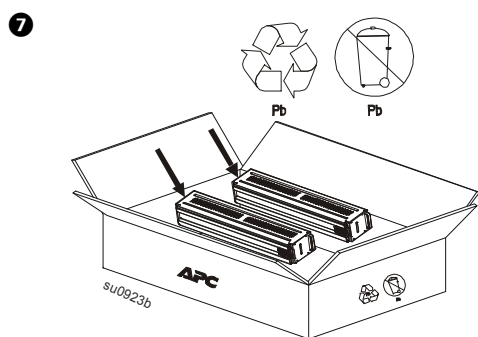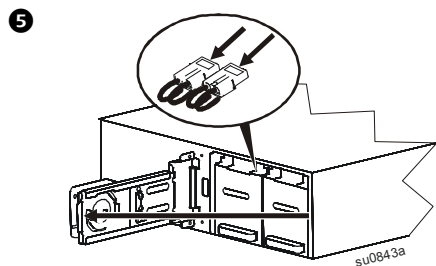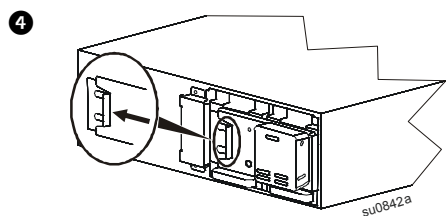


11
A

Модель SRT5K USPS

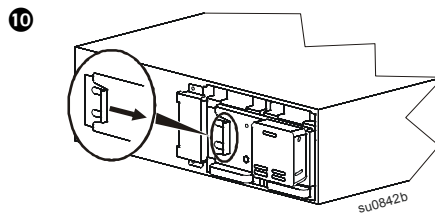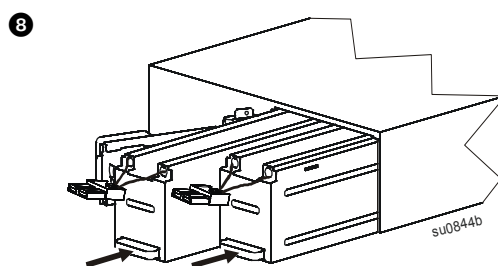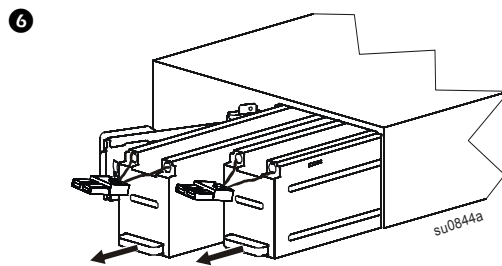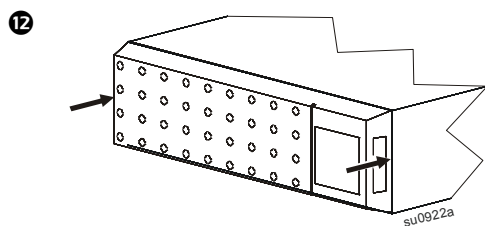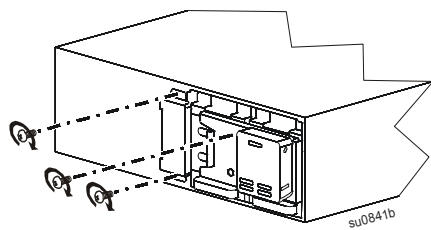


11
B

Модель SRT5KXLJ UPS

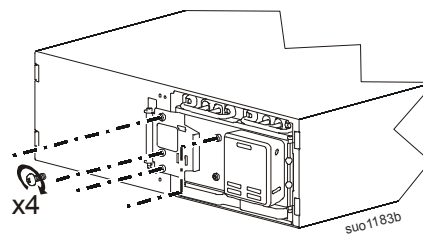


Модели UPS SRT8K/SRT10K


1

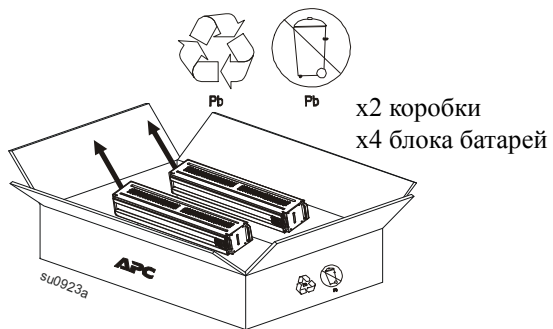


2

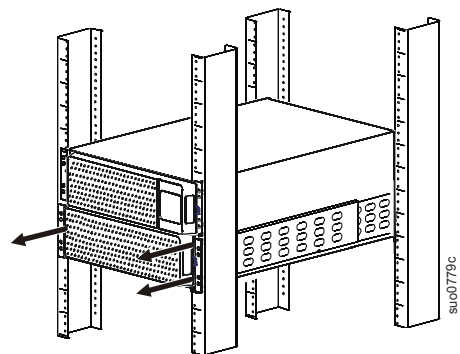


3

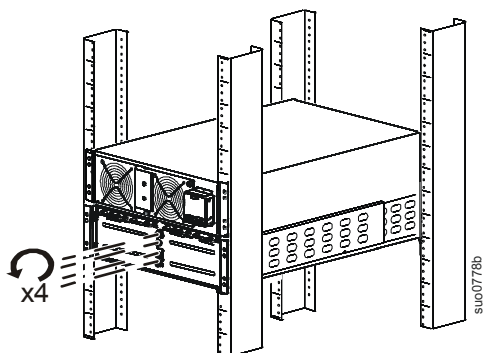


4

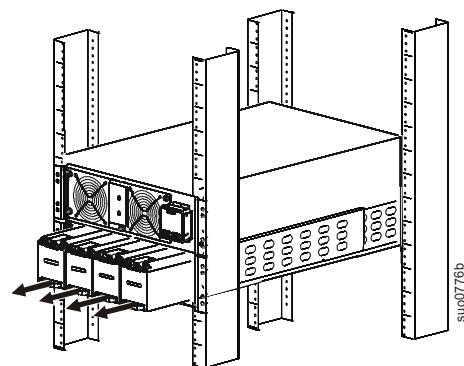


5

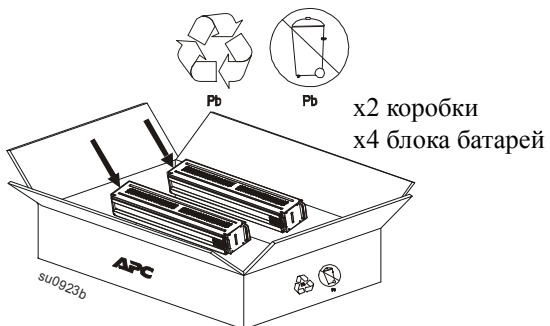


6

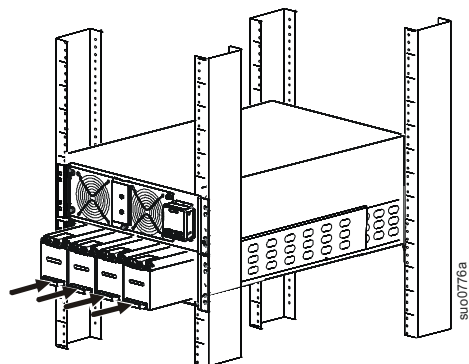


7


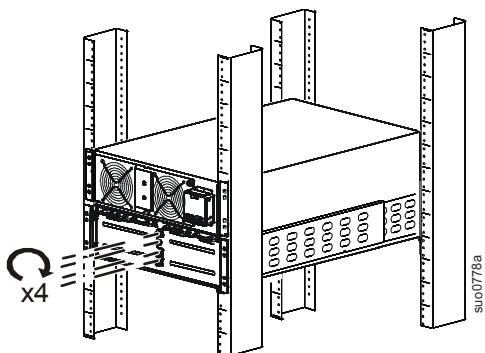





8



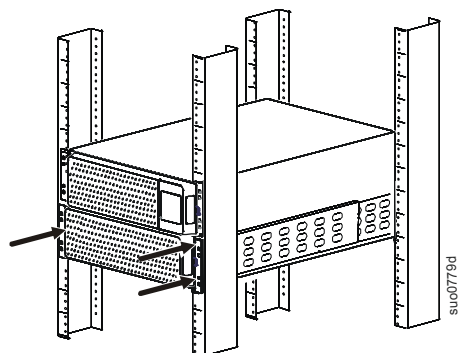



Внешний блок батарей SRT192BP, SRT192RMBP, SRT192BPJ

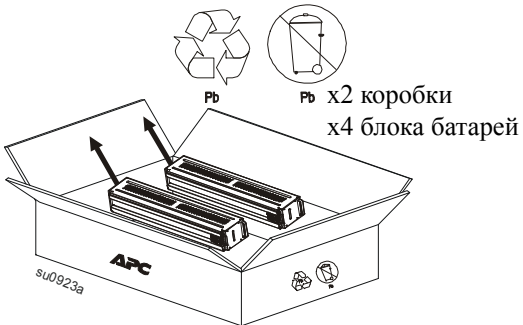- 1 

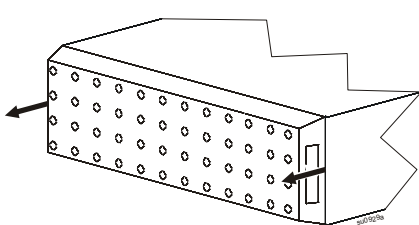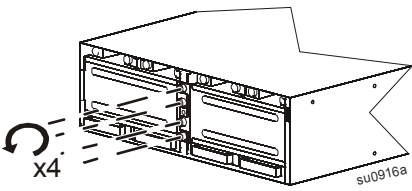
Рb Рb x2 коробки
x4 блока батарей
- 2 
- 3 

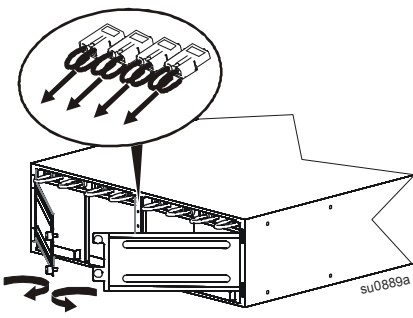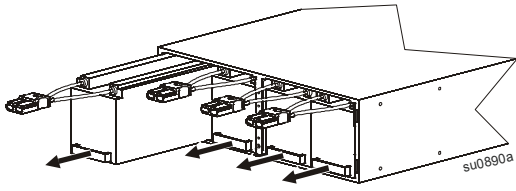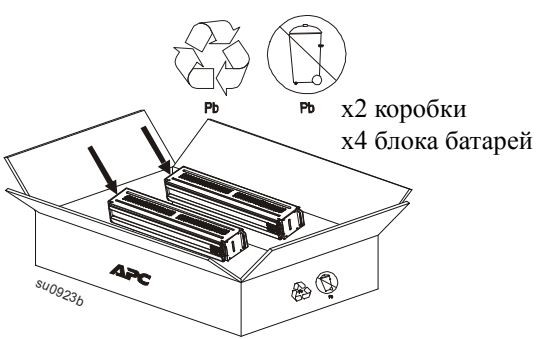x4
- 4 
- 5 
- 6 

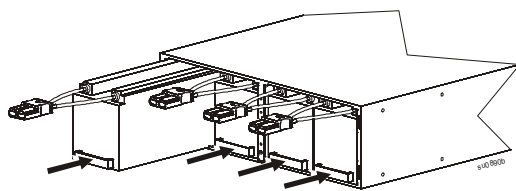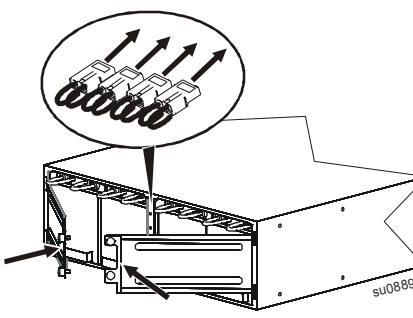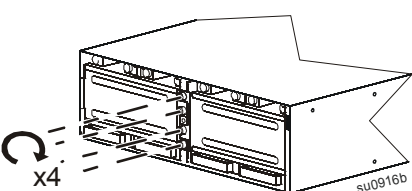Рb Рb x2 коробки
x4 блока батарей
- 7 
- 8 
- 9 

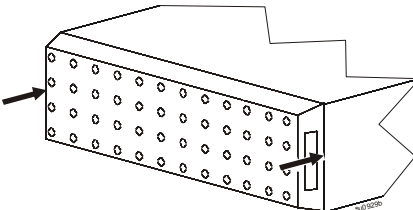x4
- 10 

Дата установки сменного картриджа батареи

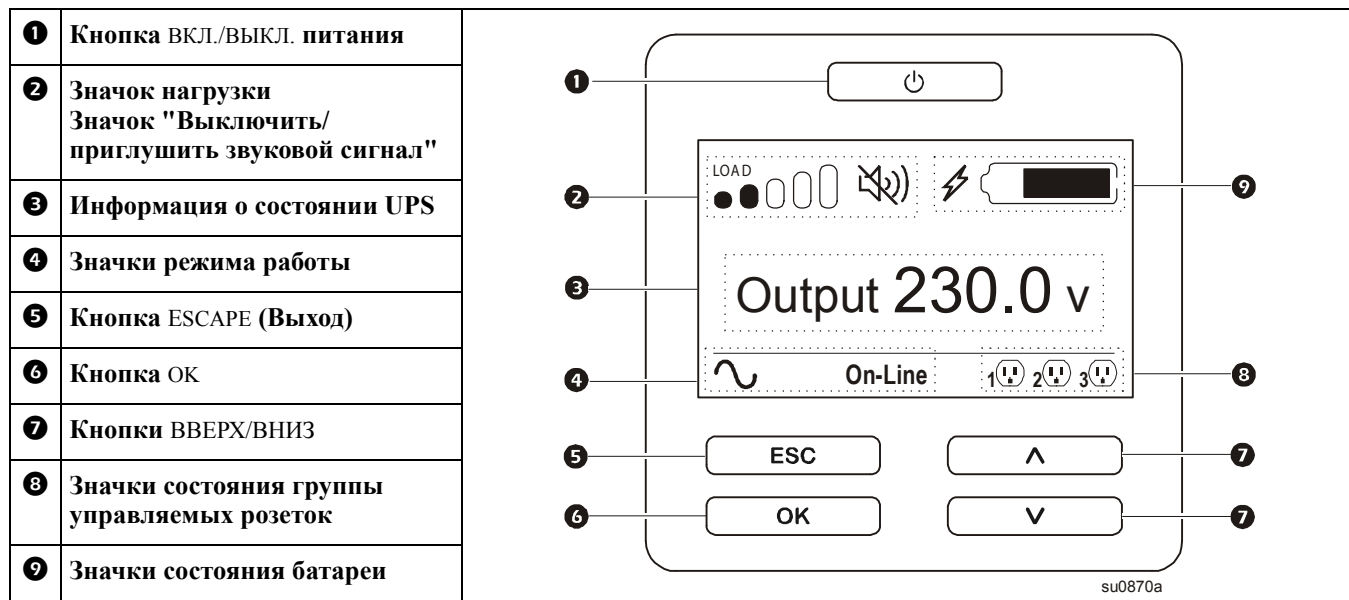

После установки сменных картриджей батарей на дисплее отображается сообщение, в котором нужно подтвердить, являются ли установленные картриджи новыми. Выберите нужный вариант ответа.

- Вариант Yes (да): текущая дата устанавливается в качестве даты установки нового сменного картриджа батареи.
- Вариант No (нет): даты установки сменного картриджа батареи не изменяется.

После полной зарядки сменного картриджа батареи (RBC) выполните самодиагностику и проверочное испытание времени автономной работы.

Проверка/изменение даты установки сменного картриджа батареи

С помощью кнопок со стрелками ВВЕРХ/ВНИЗ откройте пункт меню **Config Menu > Battery > Installation Date** (Меню конфигурирования > Батарея > Дата установки).

Информацию о технической поддержке и гарантийном обслуживании можно получить на веб-сайте компании APC by Schneider Electric по адресу www.apc.com.